


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Ватрогасни дом”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности

Датум	SO2	Чађ	NO2	HF
01.08.2021.	16,0	<7	10,5	0,27
02.08.2021.	28,5	<7	16,6	0,36
03.08.2021.	19,8	<7	17,8	0,40
04.08.2021.	23,7	<7	14,3	0,38
05.08.2021.	25,2	<7	11,6	0,36
06.08.2021.	29,1	<7	14,6	0,42
07.08.2021.	27,6	<7	15,2	0,40
08.08.2021.	33,5	<7	13,5	0,40
09.08.2021.	23,9	<7	14,9	0,56
10.08.2021.	27,7	<7	14,0	0,52
11.08.2021.	19,3	<7	16,4	0,52
12.08.2021.	17,6	<7	24,3	0,52
13.08.2021.	16,0	<7	17,5	0,50
14.08.2021.	21,9	<7	17,1	0,32
15.08.2021.	19,0	<7	16,5	0,28
16.08.2021.	15,7	<7	13,5	0,26
17.08.2021.	20,2	<7	9,0	0,26
18.08.2021.	20,9	<7	15,8	0,24
19.08.2021.	17,2	<7	24,2	0,24
20.08.2021.	21,7	<7	20,3	0,24
21.08.2021.	23,6	<7	19,2	0,26
22.08.2021.	24,7	<7	17,7	0,24
23.08.2021.	15,7	<7	12,8	0,20
24.08.2021.	19,4	<7	17,0	0,32
25.08.2021.	17,5	<7	17,6	0,34
26.08.2021.	12,7	<7	18,4	0,40
27.08.2021.	14,1	<7	16,2	0,44
28.08.2021.	15,3	<7	14,1	0,30
29.08.2021.	14,0	<7	20,5	0,41
30.08.2021.	13,0	<7	17,6	0,36
31.08.2021.	16,8	<7	12,4	0,38

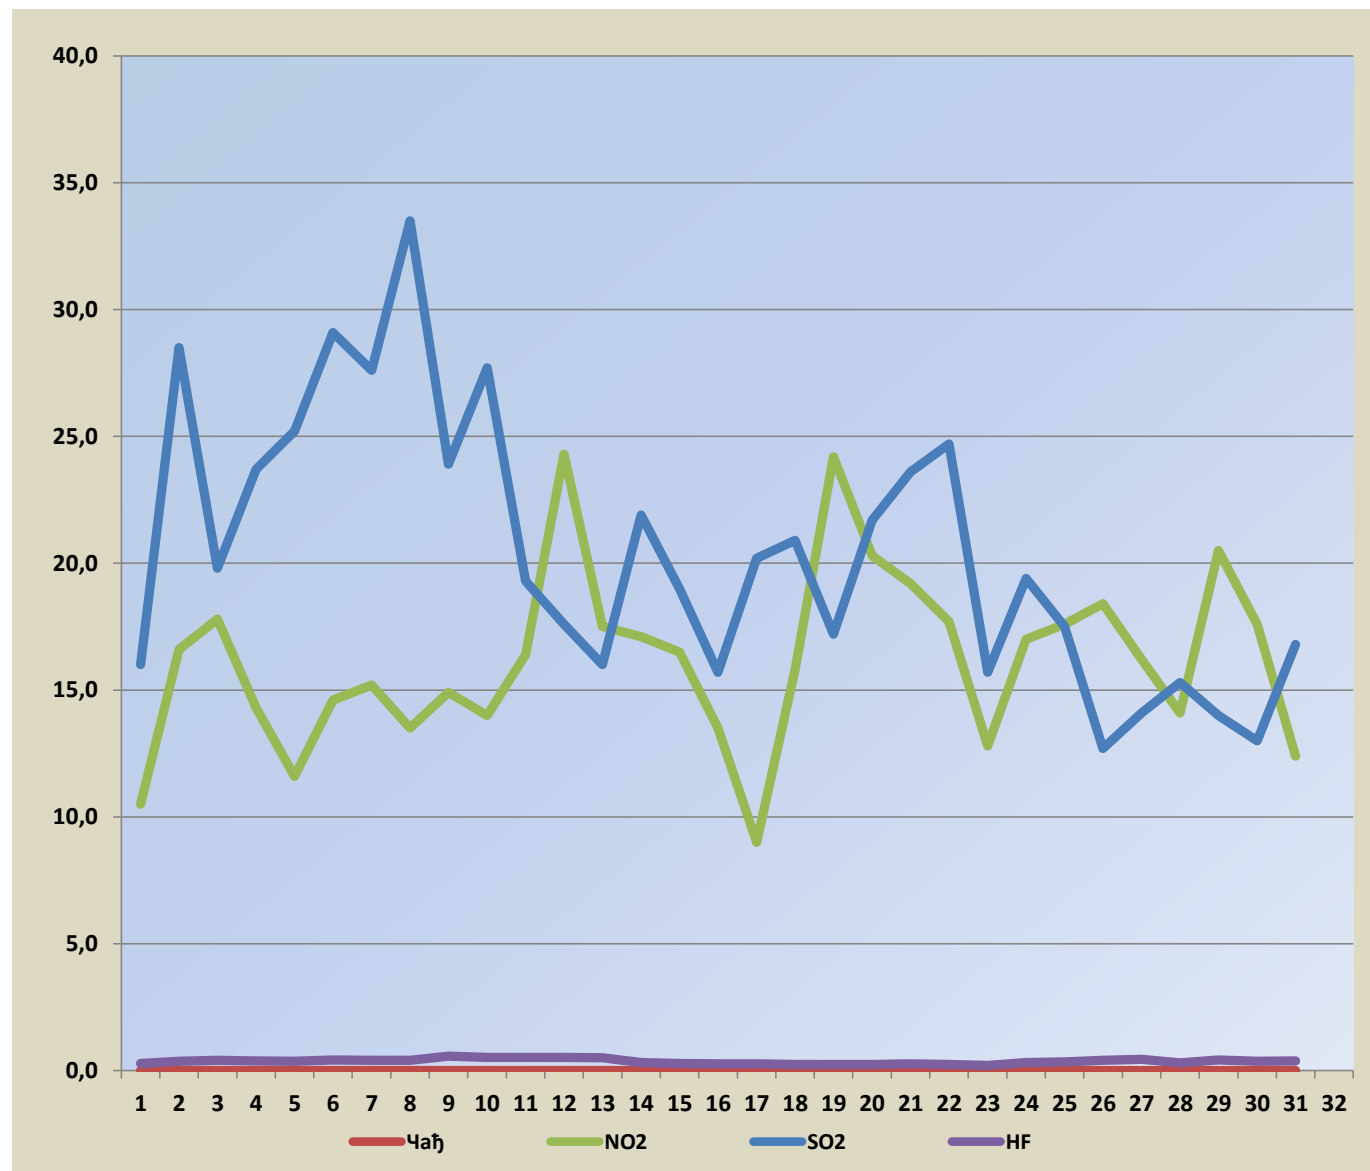

Гранична вредност SO2-125 µg/m³

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³