


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Ватрогасни дом”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности



Датум	SO2	Чађ	NO2	HF
01.09.2021.	15,6	<7	5,2	0,33
02.09.2021.	17,9	<7	12,6	0,27
03.09.2021.	14,2	<7	20,4	0,48
04.09.2021.	15,0	<7	16,4	0,46
05.09.2021.	13,1	<7	13,6	0,40
06.09.2021.	17,3	<7	17,6	0,48
07.09.2021.	15,4	<7	21,4	0,40
08.09.2021.	16,3	<7	20,7	0,36
09.09.2021.	15,3	<7	25,6	0,36
10.09.2021.	14,7	<7	23,2	0,34
11.09.2021.	15,0	<7	20,0	0,34
12.09.2021.	13,7	<7	19,7	0,42
13.09.2021.	14,8	<7	20,5	0,26
14.09.2021.	15,3	<7	24,7	0,20
15.09.2021.	12,8	<7	25,5	0,21
16.09.2021.	11,1	<7	22,3	0,20
17.09.2021.	16,7	<7	12,4	0,18
18.09.2021.	15,0	<7	18,0	0,17
19.09.2021.	14,0	<7	15,9	0,16
20.09.2021.				
21.09.2021.				
22.09.2021.				
23.09.2021.				
24.09.2021.				
25.09.2021.				
26.09.2021.				
27.09.2021.				
28.09.2021.				
29.09.2021.				
30.09.2021.				

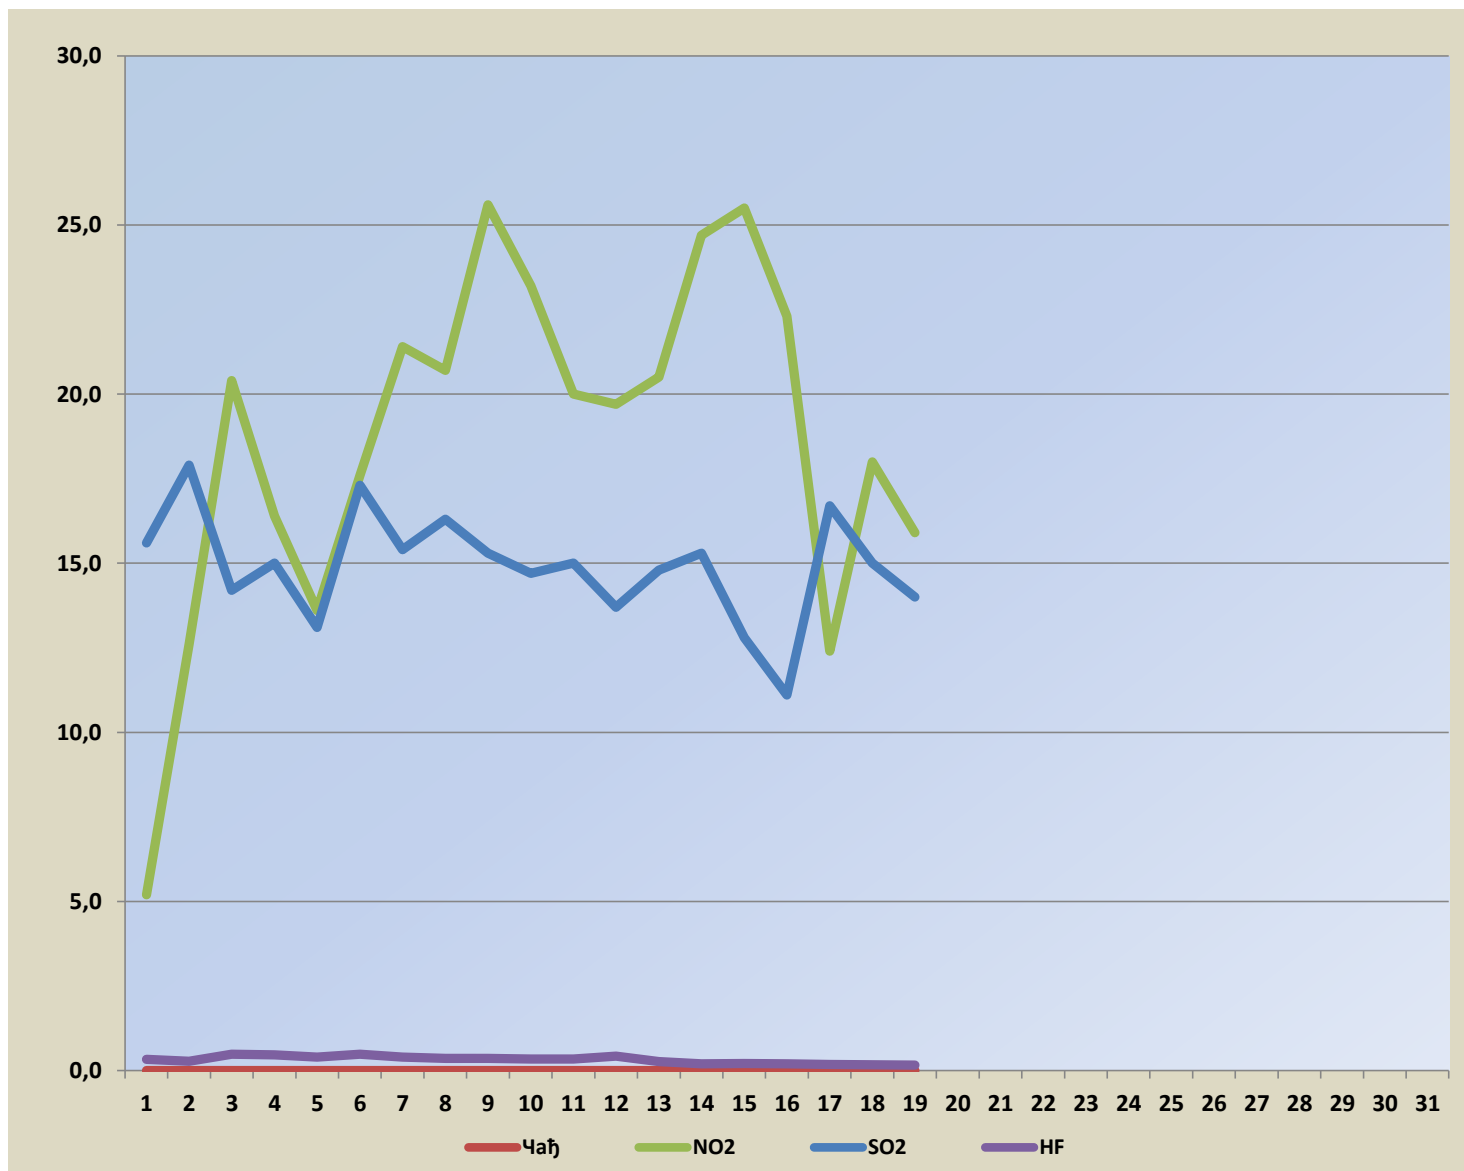

Гранична вредност SO2-125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Гранична вредност Чађ- 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Гранична вредност NO2- 85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Гранична вредност HF- 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

9,7