


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Аутобуска станица”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности



Датум	Чађ	NO2	NH3	HF
01.08.2023.	<7	11,3	31,4	0,15
02.08.2023.	<7	13,2	38,2	0,19
03.08.2023.	<7	22,6	32,6	0,19
04.08.2023.	<7	20,8	27,5	0,20
05.08.2023.	<7	15,7	23,7	0,20
06.08.2023.	<7	16,0	14,9	0,21
07.08.2023.	<7	12,5	34,3	0,34
08.08.2023.	<7	11,0	23,6	0,36
09.08.2023.	<7	16,1	30,3	0,21
10.08.2023.	<7	19,0	26,9	0,21
11.08.2023.	<7	17,4	22,7	0,20
12.08.2023.	<7	21,2	24,8	0,20
13.08.2023.	<7	21,9	23,7	0,20
14.08.2023.	<7	18,1	65,3	0,14
15.08.2023.	<7	16,5	64,8	0,14
16.08.2023.	<7	21,6	22,4	0,15
17.08.2023.	<7	25,8	25,1	0,15
18.08.2023.	<7	21,0	26,9	0,14
19.08.2023.	<7	19,2	28,6	0,13
20.08.2023.	<7	21,6	32,2	0,13
21.08.2023.				
22.08.2023.				
23.08.2023.				
24.08.2023.				
25.08.2023.				
26.08.2023.				
27.08.2023.				
28.08.2023.				
29.08.2023.				
30.08.2023.				
31.08.2023.				

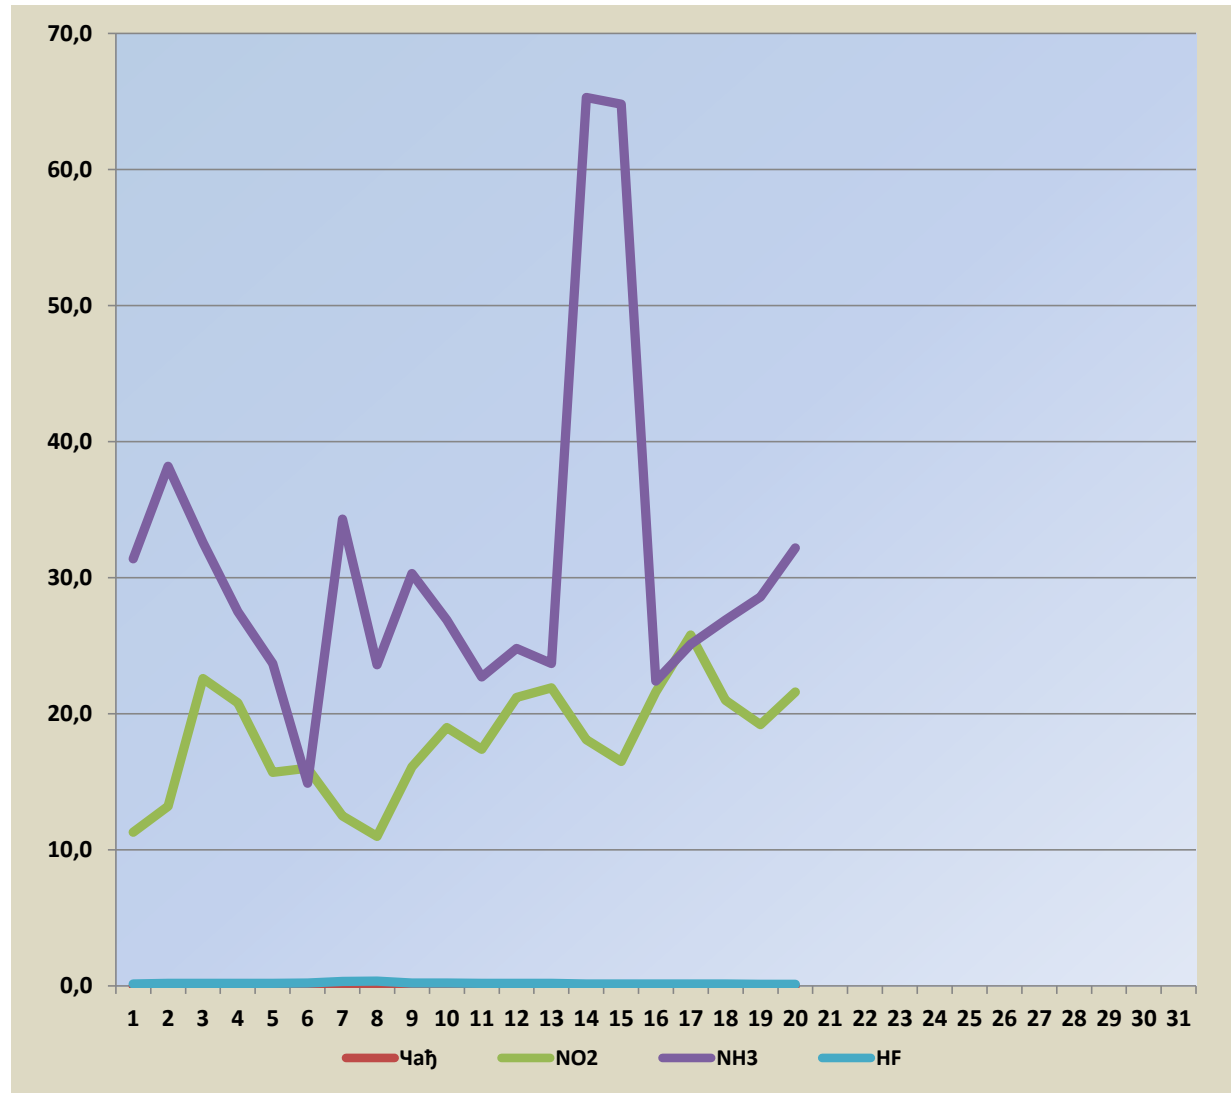

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност NH3- 100 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³