


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Ватрогасни дом”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности



Датум	SO2	Чађ	NO2	HF
01.09.2023.	12,1	<7	25,9	0,23
02.09.2023.	17,8	<7	30,5	0,17
03.09.2023.	13,2	<7	19,6	0,16
04.09.2023.	15,0	<7	4,9	0,18
05.09.2023.	11,8	<7	11,6	0,20
06.09.2023.	13,0	<7	21,3	0,24
07.09.2023.	13,1	<7	21,6	0,26
08.09.2023.	14,5	<7	22,7	0,26
09.09.2023.	10,8	<7	24,8	0,24
10.09.2023.	15,4	<7	23,7	0,30
11.09.2023.	13,3	<7	20,7	0,14
12.09.2023.	11,2	<7	34,1	0,13
13.09.2023.	12,2	<7	31,5	0,13
14.09.2023.	13,5	<7	13,7	0,13
15.09.2023.	10,7	<7	18,7	0,13
16.09.2023.	13,8	<7	20,1	0,13
17.09.2023.	12,7	<7	17,7	0,14
18.09.2023.				
19.09.2023.				
20.09.2023.				
21.09.2023.				
22.09.2023.				
23.09.2023.				
24.09.2023.				
25.09.2023.				
26.09.2023.				
27.09.2023.				
28.09.2023.				
29.09.2023.				
30.09.2023.				

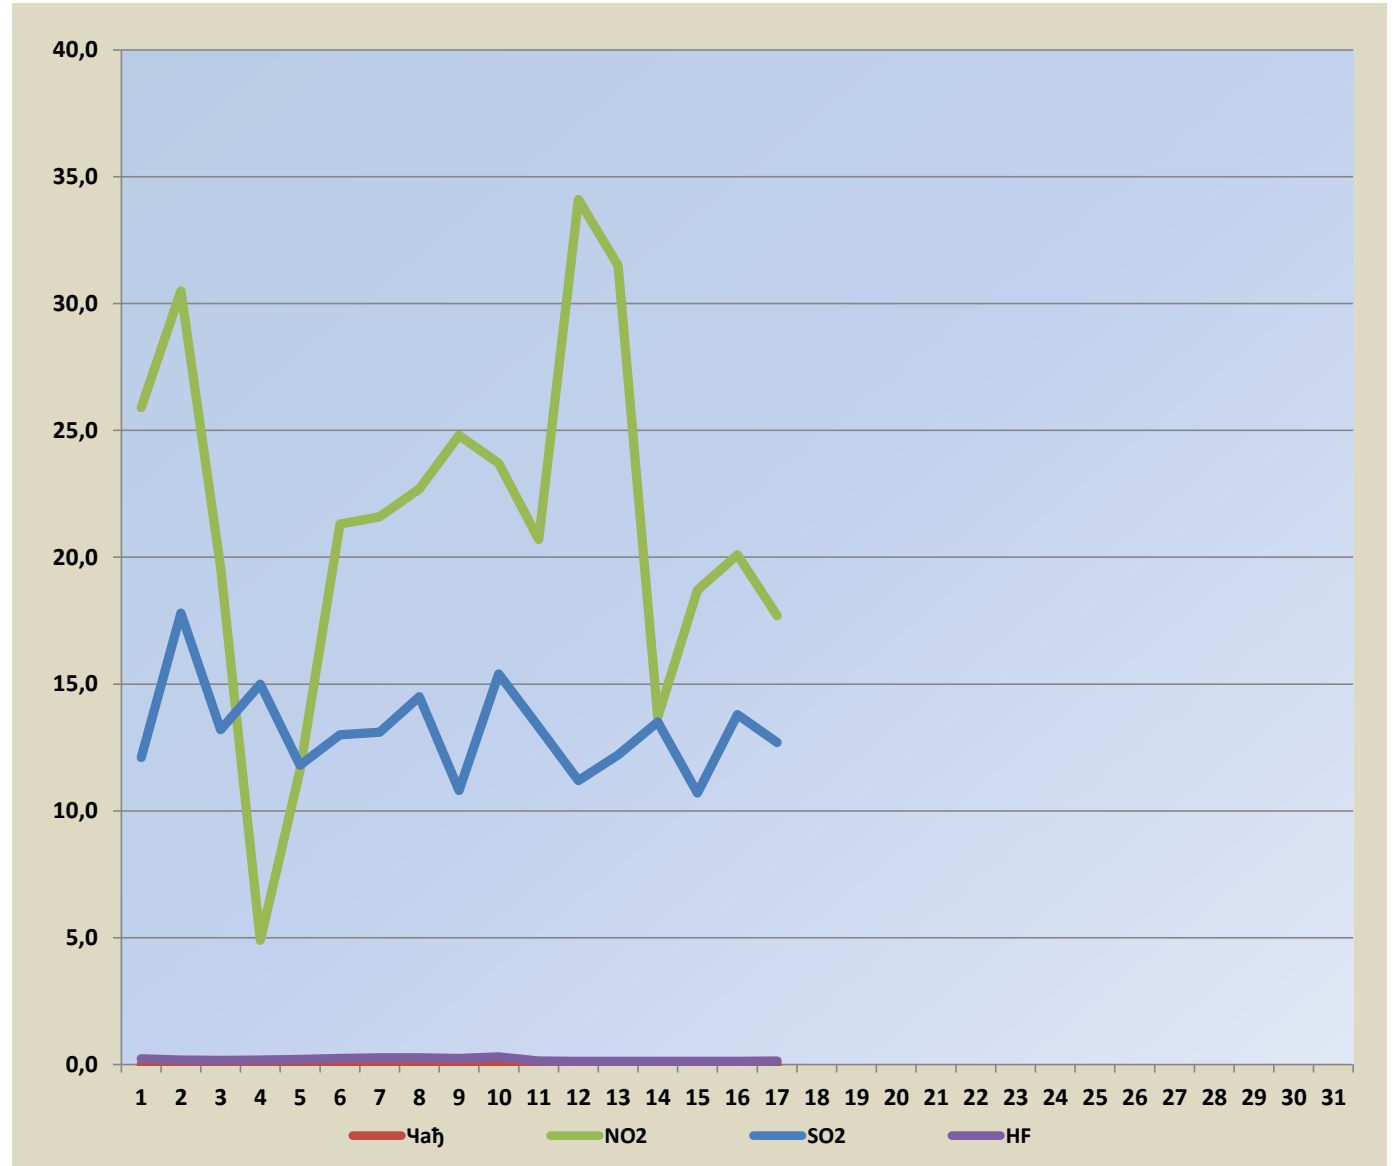

Гранична вредност SO2-125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Гранична вредност Чађ- 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Гранична вредност NO2- 85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Гранична вредност HF- 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$