


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Ватрогасни дом”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности



| Датум | SO2 | Чађ | NO2 | HF |
|-------------|------|-----|------|------|
| 01.09.2023. | 12,1 | <7 | 25,9 | 0,23 |
| 02.09.2023. | 17,8 | <7 | 30,5 | 0,17 |
| 03.09.2023. | 13,2 | <7 | 19,6 | 0,16 |
| 04.09.2023. | 15,0 | <7 | 4,9 | 0,18 |
| 05.09.2023. | 11,8 | <7 | 11,6 | 0,20 |
| 06.09.2023. | 13,0 | <7 | 21,3 | 0,24 |
| 07.09.2023. | 13,1 | <7 | 21,6 | 0,26 |
| 08.09.2023. | 14,5 | <7 | 22,7 | 0,26 |
| 09.09.2023. | 10,8 | <7 | 24,8 | 0,24 |
| 10.09.2023. | 15,4 | <7 | 23,7 | 0,30 |
| 11.09.2023. | 13,3 | <7 | 20,7 | 0,14 |
| 12.09.2023. | 11,2 | <7 | 34,1 | 0,13 |
| 13.09.2023. | 12,2 | <7 | 31,5 | 0,13 |
| 14.09.2023. | 13,5 | <7 | 13,7 | 0,13 |
| 15.09.2023. | 10,7 | <7 | 18,7 | 0,13 |
| 16.09.2023. | 13,8 | <7 | 20,1 | 0,13 |
| 17.09.2023. | 12,7 | <7 | 17,7 | 0,14 |
| 18.09.2023. | 15,0 | <7 | 10,8 | 0,20 |
| 19.09.2023. | 13,7 | <7 | 22,8 | 0,20 |
| 20.09.2023. | 13,9 | <7 | 22,0 | 0,22 |
| 21.09.2023. | 11,4 | <7 | 22,1 | 0,20 |
| 22.09.2023. | 11,1 | <7 | 17,6 | 0,22 |
| 23.09.2023. | 14,3 | <7 | 10,9 | 0,22 |
| 24.09.2023. | 15,4 | <7 | 8,1 | 0,22 |
| 25.09.2023. | | | | |
| 26.09.2023. | | | | |
| 27.09.2023. | | | | |
| 28.09.2023. | | | | |
| 29.09.2023. | | | | |
| 30.09.2023. | | | | |

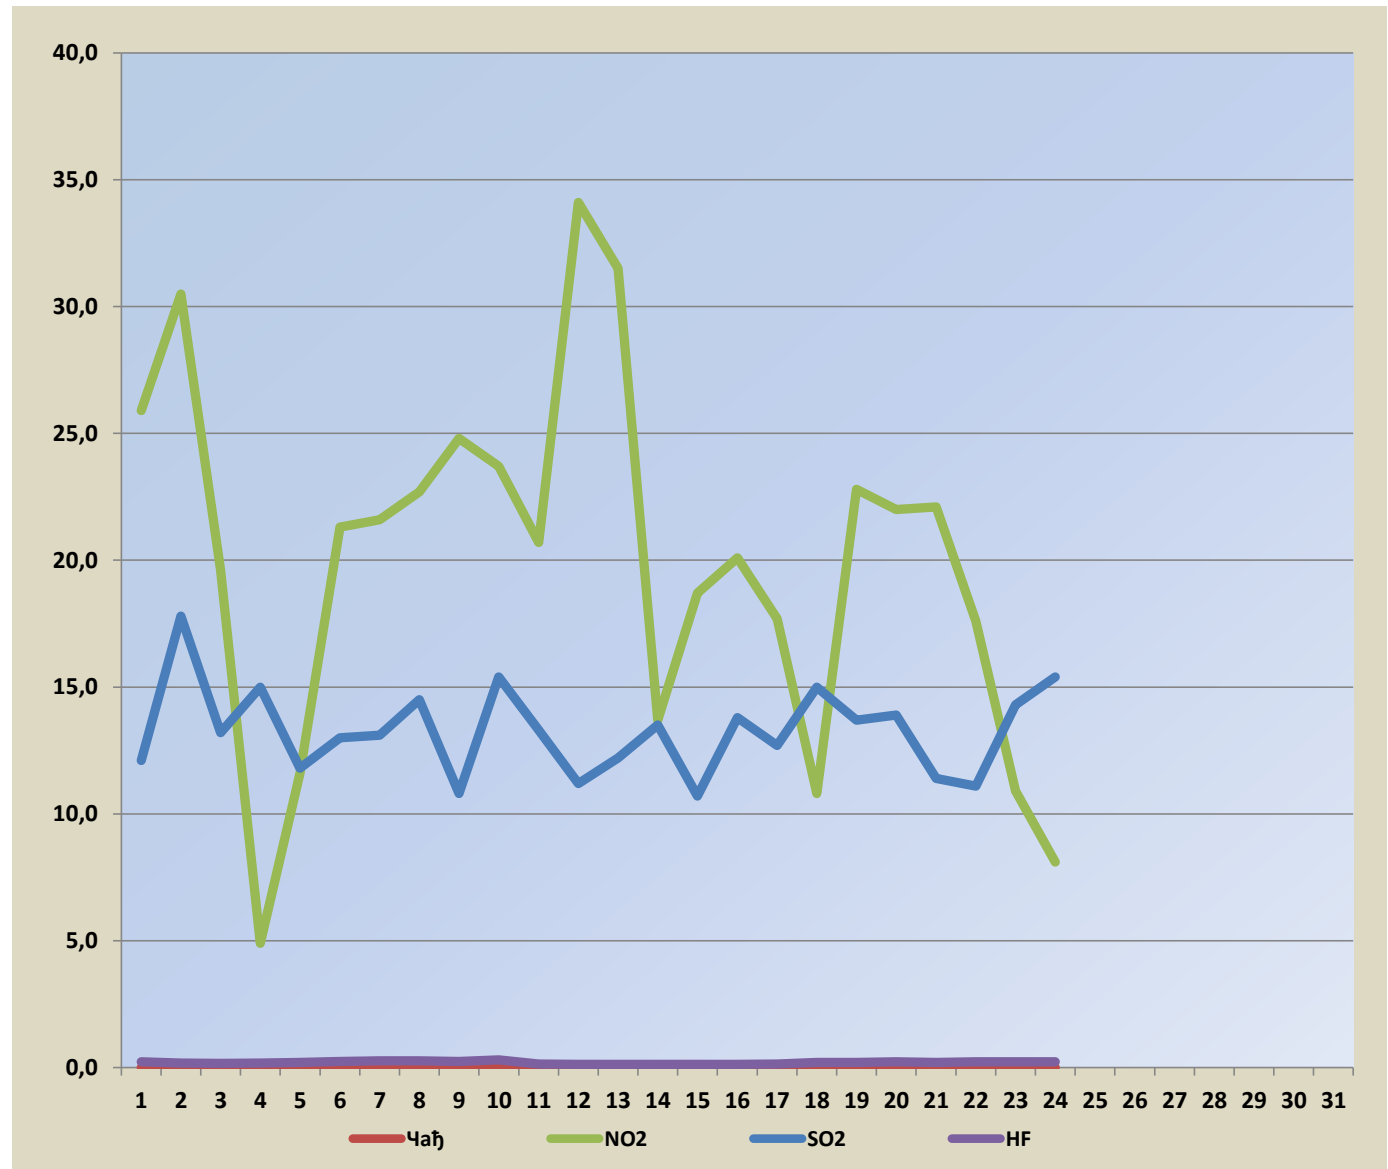

Гранична вредност SO2-125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Гранична вредност Чађ- 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Гранична вредност NO2- 85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Гранична вредност HF- 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$