


Садржај аерозагађујућих материја у Шапцу на мерном месту “Аутобуска станица”

Поља означена црвеним означавају прелазак граничне вредности



Датум	Чађ	NO2	NH3	HF
01.10.2023.	<7	18,3	18,7	0,12
02.10.2023.	<7	24,7	19,5	0,32
03.10.2023.	<7	24,0	20,8	0,36
04.10.2023.	<7	20,5	21,1	0,42
05.10.2023.	<7	28,5	30,8	0,36
06.10.2023.	<7	28,6	20,0	0,42
07.10.2023.	<7	36,0	25,3	0,36
08.10.2023.	<7	20,5	23,2	0,38
09.10.2023.	<7	25,9	30,9	0,34
10.10.2023.	<7	23,1	27,1	0,32
11.10.2023.	<7	21,2	29,1	0,32
12.10.2023.	<7	31,2	23,7	0,28
13.10.2023.	<7	31,5	25,3	0,30
14.10.2023.	<7	27,4	31,3	0,26
15.10.2023.	<7	14,5	24,8	0,24
16.10.2023.				
17.10.2023.				
18.10.2023.				
19.10.2023.				
20.10.2023.				
21.10.2023.				
22.10.2023.				
23.10.2023.				
24.10.2023.				
25.10.2023.				
26.10.2023.				
27.10.2023.				
28.10.2023.				
29.10.2023.				
30.10.2023.				
31.10.2023.				

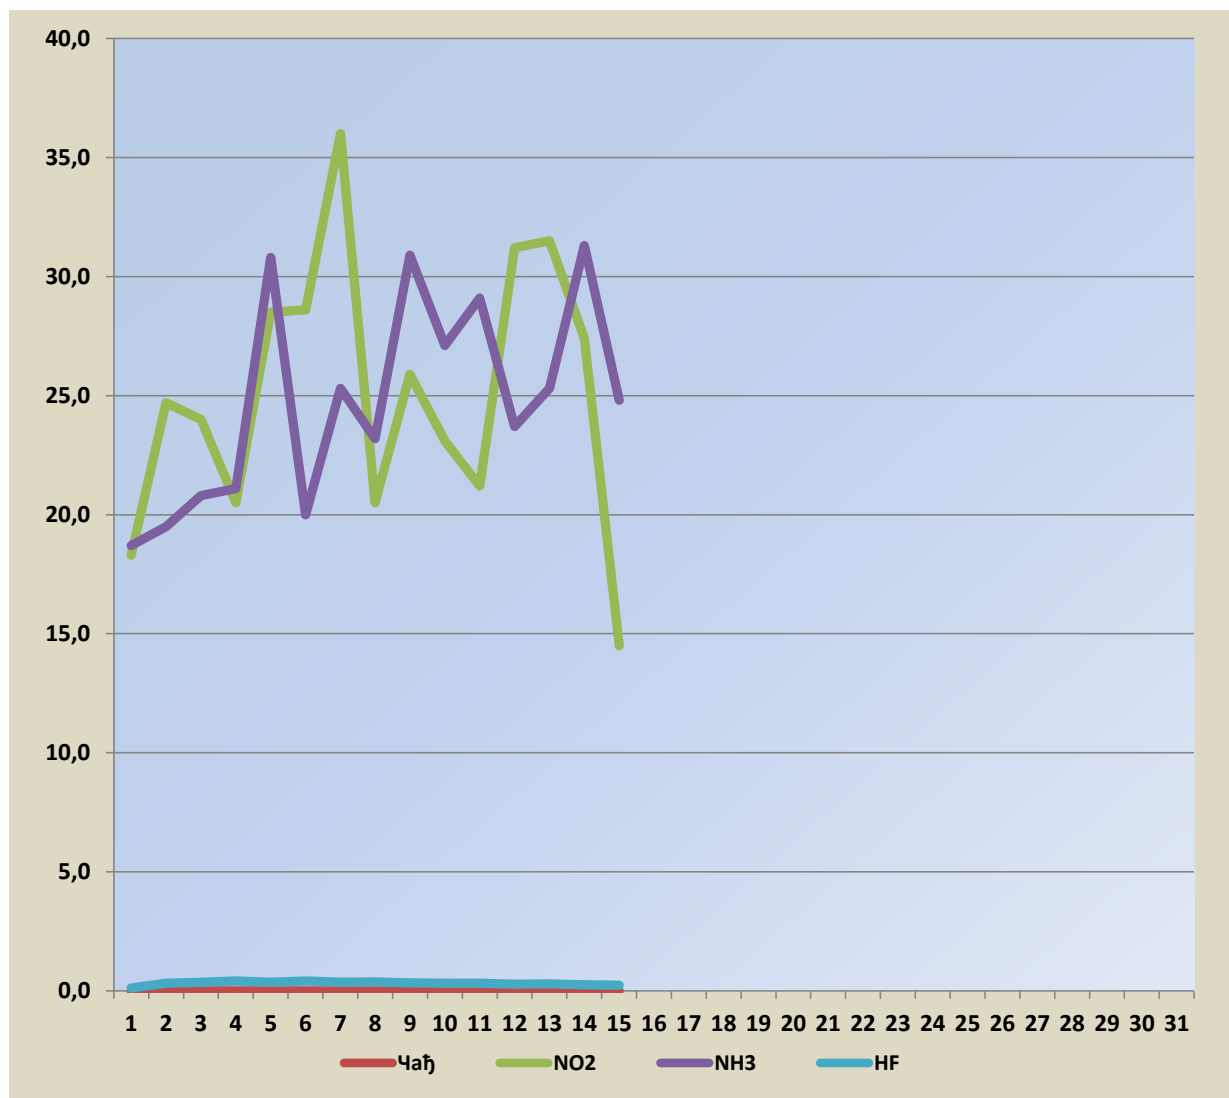

Гранична вредност Чађ- 50 µg/m³

Гранична вредност NO2- 85 µg/m³

Гранична вредност NH3- 100 µg/m³

Гранична вредност HF- 3 µg/m³